

Z.Store

Manuale installazione Rev. 1.10





SOMMARIO

1	Introduzione4						
	1.1	Simboli contenuti nel manuale	4				
	1.2	Destinatari	4				
2	Sic	Sicurezza 5					
	2.1	Uso					
	2.1.	.1 Danni e rischi possibili derivanti dal non rispetto delle specifiche di installazione	5				
	2.1.	.2 Danni derivanti da atmosfera esplosiva e materiali infiammabili	5				
	2.1.	.3 Danni derivanti da modifiche al prodotto	5				
	2.1.	.4 Indicazioni da seguire in caso d'incendio	5				
	2.2	Avvertenze	6				
	2.3	Pittogrammi e avvertimenti presenti sull'apparecchiatura	8				
3	Tra	sporto, stoccaggio e sosta prolungata					
	3.1	Stoccaggio	9				
	3.2	Condizioni ambientali di stoccaggio	9				
	3.3	Stoccaggio e sosta prolungata dei moduli batteria	9				
	3.4	Trasporto del modulo batteria					
	3.5	Modalità di ispezione per danni da trasporto	9				
	3.6	Regolazione della temperatura dopo il trasporto	10				
4	Des	scrizione del prodotto	11				
	4.1	Caratteristiche tecniche	11				
	4.2	Composizione del sistema	11				
5	Inst	tallazione	12				
	5.1	Fissaggio a parete della staffa di ancoraggio inverter					
	5.2	Installazione delle staffe sul box batterie WALL-BOX-Bx BASE					
	5.3	Fissaggio a parete del box batterie WALL-BOX-Bx BASE					
	5.4	Alloggiamento moduli batterie WALL-BOX-Bx BASE					
	5.5	Agganciare l'inverter alla staffa di ancoraggio					
	5.6	Collegamenti moduli batteria WALL-BOX-Bx BASE	20				
	5.6.						
	ESP.	ANSIONE					
	5.7	Installare la staffa segregazione batterie sul WALL-BOX-Bx BASE					
	5.8	Collegamento equipotenziale coperchio WALL-BOX-Bx BASE					
	5.9	Chiusura coperchio WALL-BOX-Bx BASE					
	5.9.	•					
		ANSIONE	25				
	5.9.	•					
	ESP	'ANSIONE					
	5.10	Fissaggio coperchio WALL-BOX-Bx BASE					
	5.11	Installazione delle staffe sul box batterie WALL-BOX-Bx ESPANSIONE					
		aggio a parete					
	5.12	Alloggiamento moduli batterie WALL-BOX-Bx ESPANSIONE					
	5.13	Installare la staffa segregazione batterie sul WALL-BOX-Bx ESPANSIONE					
	5.14	Collegamenti moduli batteria WALL-BOX-Bx ESPANSIONE					
	5.15	Collegamento equipotenziale coperchio WALL-BOX-Bx ESPANSIONE					
	5.16	Chiusura coperchio WALL-BOX-Bx ESPANSIONE					
_	5.17	Fissaggio coperchio WALL-BOX-Bx ESPANSIONE					
6		llegamento elettrico sistema di accumulo					
	6.1	Premessa	30				



6.2 Op	erazioni preliminari	31
6.3 Co	legamento a terra del sistema di accumulo32	31
6.4 Pos	sizionamento dei sensori CT	33
6.4.1	СТ	34
6.4.2	CT1	34
6.4.3	Collegamento cavi CT e CT1	35
6.4.3.	1 Cavi sensore CT	35
6.4.3.	2 Cavi sensore CT1	37
6.4.4	Collegamento cavi GRID (ON-GRID) ed EPS (BACKUP)	
6.4.4.	1 Specifiche e protezioni elettriche richieste	39
6.4.4.	2 Caratteristiche Linea GRID (ON-GRID)	39
6.4.4.	3 Caratteristiche Linea EPS (BACKUP)	39
6.4.4.	4 Procedura di Collegamento	41
7 Attivaz	one e Verifica	45
	censione batterie WALL-BOX-Bx	
	ivazione	
7.2.1	Informazioni generali (FW, Bios ecc.) e Self test da tastiera	
7.2.2	Self test dal Web tramite portale	
7.2.3	Test funzionamento in modalità ON-GRID	
7.2.4	Funzionamento in modalità SOCCORRITORE (EPS)	
7.2.5	Comunicazione del sistema	
7.2.6	Test comunicazione col portale	
7.2.7	Accesso al portale Aton per l'utente finale	
_	e dell'installazione	
	nento	
• •	e - Disattivare e riattivare il sistema	
R Appendic	e - Spegnere e riaccendere le batterie	58



1 Introduzione

Il presente manuale descrive la procedura di installazione e di settaggio del sistema Z.Store.

È necessario osservare le seguenti indicazioni:

- Leggere tutto questo documento prima di iniziare i lavori di installazione.
- Conservare una copia di questo documento nelle vicinanze del prodotto.

LEGGERE IL PRESENTE MANUALE PRIMA DI QUALSIASI OPERAZIONE

Prima di iniziare qualsiasi azione operativa è obbligatorio leggere il presente Manuale per l'installazione.



La garanzia del buon funzionamento e la piena rispondenza prestazionale del sistema di accumulo sono strettamente dipendenti dalla corretta applicazione di tutte le istruzioni che sono contenute in questo manuale.

Una qualsiasi azione operativa non conforme con quanto indicato in questo manuale e nei dati tecnici del sistema comporta la decadenza della garanzia e solleva il costruttore da ogni responsabilità.

1.1 Simboli contenuti nel manuale

i	Indica informazioni importanti non associate a rischi per persone o danni materiali
NOTICE	Indica azioni che possono causare danni materiali.
CAUTION	Indica una situazione pericolosa che porta a un rischio potenziale se le informazioni di sicurezza non vengono rispettate.
WARNING	Indica una situazione pericolosa che porta alla morte potenziale o gravi lesioni se le indicazioni sulla sicurezza non vengono rispettate.
DANGER	Indica una situazione estremamente pericolosa che porta a morte certa o gravi lesioni se il le indicazioni sulla sicurezza non vengano rispettate.

1.2 Destinatari

Il presente manuale è rivolto a personale tecnico abilitato all'installazione del sistema Z.Store in possesso di tutti i requisiti tecnici e di sicurezza previsti dalla legge vigente per effettuare lavori elettrici.

Nello specifico tutte le operazioni di installazione del sistema di accumulo devono essere supervisionate da una figura denominata PE.I. (PErsona Idonea). Una PEI è una persona in possesso dei requisiti per poter svolgere tutti i tipi di lavori elettrici, compresi quelli SOTTO TENSIONE (Norma CEI 11-27).



2 Sicurezza

2.1 Uso

Il prodotto Z.Store è un sistema di accumulo che deve essere usato per stoccare energia elettrica prodotta da generatori fotovoltaici. L'uso improprio di questa apparecchiatura sottopone al rischio di morte o di lesioni gli utenti o terzi, nonché danni al prodotto stesso e ad altri oggetti di valore.

Al fine di non causare danni a persone o cose durante il trasporto, l'installazione e l'uso, si devono rispettare i seguenti punti:

- Il sistema di stoccaggio deve essere installato completamente in conformità con le indicazioni contenute nel seguente manuale.
- Il sistema di stoccaggio deve essere installato esclusivamente da personale competente ed adeguatamente formato a svolgere lavori elettrici in conformità alla legge vigente nel paese di installazione. Deve essere inoltre qualificato, formato ed autorizzato da Aton Srl.
- Il sistema di stoccaggio deve essere installato in un luogo appropriato secondo le specifiche indicate in questo documento.
- Le condizioni di trasporto e di stoccaggio indicate in questo documento devono essere rispettate.
- Utilizzare il sistema di accumulo nella sua condizione originale. Non sono autorizzate modifiche di alcun tipo in quanto potrebbero limitare il funzionamento o causare danni a persone e/o cose.

2.1.1 Danni e rischi possibili derivanti dal non rispetto delle specifiche di installazione

Il non rispetto delle indicazioni contenute in questo manuale potrebbero causare danni a persone e/o cose.

Il dispositivo non deve essere aperto durante il funzionamento.

Effettuare lavori sull'impianto elettrico interno della macchina durante il funzionamento può portare a cortocircuiti e/o archi, generando così un rischio di ustioni e/o di elettrocuzione.

2.1.2 Danni derivanti da atmosfera esplosiva e materiali infiammabili

Non installare né usare il sistema di accumulo in atmosfera classificata come potenzialmente esplosiva o in prossimità di materiale altamente infiammabile.

2.1.3 Danni derivanti da modifiche al prodotto

Non manomettere o bypassare i dispositivi di protezione.

Non apportare modifiche al sistema di accumulo.

Non apportare modifiche alle linee elettriche e/o linee dati collegate al sistema di accumulo.

2.1.4 Indicazioni da seguire in caso d'incendio

Un principio di incendio può innescarsi sulle apparecchiature elettriche nonostante materiali ignifughi e un'attenta progettazione.

Un principio d'incendio in prossimità del sistema di accumulo può innescare l'incendio anche su quest'ultimo, causando il possibile rilascio del materiale contenuto nelle batterie.

In caso di incendio nelle vicinanze del sistema di accumulo o all'interno dello stesso, agire come segue:

- Solo i vigili del fuoco dotati di adeguati dispositivi di protezione sono abilitati ad entrare nel locale dove si trova il sistema di stoccaggio.
- È presente il rischio di elettrocuzione durante le operazioni di estinzione dell'incendio in quanto il sistema di accumulo è acceso ed in funzione.
- Prima di iniziare con le operazioni di estinzione dell'incendio:
 - 1. Spegnere il sistema di accumulo.



- 2. Isolare l'impianto elettrico dell'utenza dalla rete elettrica nazionale abbassando l'interruttore limitatore magnetotermico a valle del contatore di misura dell'energia elettrica.
- 3. L'estinzione dell'incendio deve avvenire impiegando agenti convenzionali in quanto la tensione di uscita del sistema di accumulo è di 230 Vac (classificata come bassa tensione).
- 4. NO ACQUA! È possibile utilizzare solo estintori a polvere secca; se possibile, spostare il pacco batteria in un'area sicura prima che si incendi.
- 5. I moduli batteria hanno una tensione massima di 54 Vdc.
- 6. I moduli batteria non contengono litio metallico.

2.2 Avvertenze

I seguenti paragrafi contengono avvertimenti specifici che devono essere sempre rispettati tutte le volte che si opera col sistema di accumulo.



Pericolo di morte da elettrocuzione!

Entrare in contatto diretto con componenti interni al sistema di accumulo sottopone al pericolo di morte per elettrocuzione.

- Non toccare componenti interni se non quando richiesto espressamente e comunque nelle modalità indicate in questo manuale.
- Non rimuovere rivestimenti e schermi plastici.
- Non raggiungere, con le dita o con attrezzi, parti coperte da schermi plastici.

Quando il sistema di accumulo viene movimentato, rispettare le seguenti indicazioni:

- Spegnere il sistema di accumulo.
- Isolare e scollegare tutte le linee elettriche connesse al sistema di accumulo.
- Prendere tutte le precauzioni per evitare che il sistema di accumulo venga riattivato durante i lavori elettrici.
- Solo il personale in possesso dei prerequisiti di cui al paragrafo "1.2 Destinatari" può compiere i lavori di movimentazione.



Pericolo di incendio!

Si possono sviluppare correnti di cortocircuito molto elevate.

Quando si effettuano lavori con i moduli batteria occorre rispettare le seguenti indicazioni:

- Non effettuare mai operazioni con i moduli batteria accesi.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione accertarsi di avere portato a termine la procedura di "spegnimento delle batterie" come indicato nell'appendice tecnico.
- Le persone che effettuano i lavori non devono indossare monili in metallo.



È assolutamente vietato eseguire una qualsiasi azione operativa privi dei seguenti dispositivi di protezione individuale:

- Guanti per protezione da taglio quando si maneggiano parti metalliche e parti plastiche
- Guanti dielettrici quando si effettuano collegamenti e/o misure elettriche.
- Tappetino isolante (esempio per misurazione su cavi sotto tensione)
- Scarpe antinfortunistiche dielettriche
- Occhiali di protezione

NOTICE

Danno ai moduli batteria da scarica profonda!

Se scollegati dalla rete pubblica o dal generatore fotovoltaico, i moduli batteria potrebbero scaricarsi oltre il loro limite massimo e causare un danno ai moduli batteria stessi. Non scollegare il sistema di stoccaggio dalla rete elettrica nazionale o dal generatore fotovoltaico per lunghi periodi di tempo.



2.3 Pittogrammi e avvertimenti presenti sull'apparecchiatura

4	Pericolo di folgorazione – presenza di corrente elettrica. È pertanto vietato tentare di accedere alle parti interne del sistema. Tutti i lavori sul prodotto devono essere svolti esclusivamente da personale tecnico qualificato.
	Posto in prossimità del quadro elettrico.
	Rischio di ustioni a causa di superfici calde.
	Alcuni punti del prodotto possono riscaldarsi durante il funzionamento. Evitare il contatto diretto col corpo durante il funzionamento. Prima di eseguire una qualsiasi attività sul prodotto, disattivarlo e lasciarlo raffreddare sufficientemente.
i	Attenersi alle tutte le indicazioni fornite nei manuali e nella documentazione tecnica.
	Rifiuto RAEE / WEEE
	Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici, ma in ottemperanza alle norme locali e comunitarie per lo smaltimento dei rifiuti elettronici applicabili nella nazione di installazione.
~	Corrente alternata
	Corrente continua
	Marchio CE
CE	Il prodotto è conforme ai requisiti richiesti ed applicabili dalle direttive UE
	Classe di isolamento prima
	Tutte le masse dell'apparecchiatura sono collegate al conduttore di protezione del prodotto. Il conduttore di protezione del prodotto deve essere collegato all'impianto di terra protezione e messa a terra dell'abitazione.



3 Trasporto, stoccaggio e sosta prolungata

3.1 Stoccaggio

Con stoccaggio si intende la condizione in cui il sistema di accumulo si trova quando è elettricamente scollegato da reti elettriche esterne e i moduli batteria non possono venir caricati in modo autonomo.

3.2 Condizioni ambientali di stoccaggio

Vedere appendice tecnico.

3.3 Stoccaggio e sosta prolungata dei moduli batteria

Durante il periodo di stoccaggio i moduli batteria si scaricano automaticamente al livello minimo di energia.

Questo processo di scarica profonda potrebbe danneggiare i moduli della batteria. Per questo motivo i moduli batteria e i sistemi di accumulo possono essere stoccati per un periodo di tempo limitato osservando le seguenti indicazioni:

- I moduli batteria devono avere un buon livello di carica prima dello stoccaggio (uguale o maggiore al 85% della capacità nominale).
- Non mantenere stoccati i moduli batteria per un periodo superiore ai 6 mesi.
- Per tutta la durata del periodo di stoccaggio il polo arancione del modulo non deve essere connesso ad altri moduli batteria.

3.4 Trasporto del modulo batteria

Le batterie agli ioni di litio sono prodotti pericolosi, Durante il trasporto devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

- Osservare tutte le normative generali in materia di trasporto in base al tipo di trasporto.
- Osservare tutte normative legali.
- Consultare un esperto in materia di trasporti pericolosi.

I dati relativi al trasporto dei moduli batteria, sono forniti nel seguente modo:

I dati dei moduli batteria relativi al trasporto sono forniti nel seguente modo:

- Classe merci pericolose: 9
- Numero UN: UN3480 'batterie agli ioni di litio'
- Massa del modulo batteria (incluso imballaggio): 24 kg

3.5 Modalità di ispezione per danni da trasporto



Pericolo di lesioni a causa dell'utilizzo e movimentazione di moduli batteria danneggiati!

Liberare dall'imballo i moduli batteria immediatamente dopo il trasporto ed effettuare un'ispezione visiva per determinare se hanno subito danni. Se si verificano danni (deformazione e/o danni all'involucro esterno, rilascio di liquido verso l'esterno):

- Non utilizzare il modulo batteria.
- Informare immediatamente Aton per assistenza.



3.6 Regolazione della temperatura dopo il trasporto

Se la temperatura del sistema di stoccaggio è sensibilmente inferiore alla temperatura ambiente della stanza di installazione al momento della consegna, una condensa può formarsi all'interno del sistema di accumulo. Questa condensa può danneggiare il sistema di accumulo.

Controllare l'interno del sistema di accumulo prima di procedere con l'installazione.

Procedere con le operazioni di installazione solo in assenza di condensa all'interno del sistema di accumulo.

Se il sistema è stato trasportato a temperature inferiori agli 0 °C, procedere come indicato:

- Posizionare il sistema di accumulo all'interno di un locale idoneo ad ospitarlo.
- Rimuovere i carter esterni di rivestimento del sistema di accumulo.
- Attendere 24 ore.
- Controllare che la condensa non sia presente
- Procedere con l'installazione.



4 Descrizione del prodotto

4.1 Caratteristiche tecniche

Vedere appendice tecnico.

4.2 Composizione del sistema

Il sistema di accumulo è composto dalle seguenti parti:

Numero figura	Descrizione
1	Inverter e box di connessione linee elettriche (forniti preassemblati); staffa di fissaggio a
	parete
2	Box di alloggiamento moduli batterie, staffa di fissaggio a parete e staffa di ancoraggio cover esterna (cover esterna fornita separatamente). Ogni box può contenere al massimo 2 moduli batteria
3	Moduli batteria
4	Cavi di collegamento tra il box di connessione linee elettriche i moduli batteria



Figura 1 – Composizione sistema Z.Store



5 Installazione

Portare a termine tutte le operazioni fornite nel presente capitolo per installare correttamente il sistema di accumulo Z.Store.

Successivamente, ai fini del monitoraggio a distanza del sistema di accumulo, sarà necessario registrare l'impianto sul sito Web di Aton. La parte di inserimento dati impianto viene trattata nel manuale specifico "Sito - Manuale per la registrazione sul portale" può essere fatta in tempi antecedenti all'installazione e messa in servizio, previa conoscenza del numero di matricola della macchina stessa.

Rimane quindi solamente la verifica della comunicazione dati verso il server ATON che è possibile fare solo al termine dell'installazione, con l'accumulo in funzione.

Installare il sistema:

- in ambiente: asciutto, coperto, non allagabile, non potenzialmente esplosivo,
- in assenza di roditori, privo di materiali infiammabili nelle vicinanze,
- non sotto la luce diretta del sole,

ancorata ad una superficie in grado di sorreggerne il peso.



5.1 Fissaggio a parete della staffa di ancoraggio inverter

Fissare a parete la staffa (A) di ancoraggio dell'inverter (C) a parete. I tasselli e viti per il fissaggio vengono fornite in dotazione.

Rispettare la distanza di fissaggio della staffa dal piano calpestio ed il verso di installazione della staffa.

La staffa (B) di ancoraggio superiore della cover esterna (D) deve essere installata solamente se la cover è stata fornita col resto del materiale.

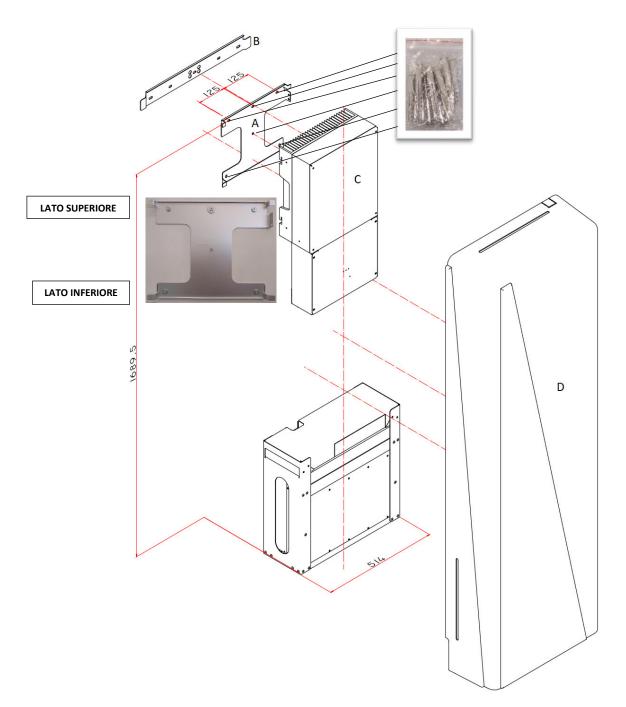


Figura 2 – Distanza di fissaggio della staffa inverter dal piano calpestio



5.2 Installazione delle staffe sul box batterie WALL-BOX-Bx BASE

Installare sul box batterie WALL-BOX-Bx (A) la staffa (B) di fissaggio del box batterie a parete.

La staffa (C) **OPZIONALE** per l'ancoraggio inferiore della cover esterna (D Figura 2) deve essere installata solamente se la cover è stata fornita col resto del materiale, diversamente non viene fornita.

Le viti a brugola sono fornite (D).

Eseguire questa installazione per il WALL-BOX-Bx BASE e per il WALL-BOX-Bx ESPANSIONE (se previsto nella configurazione del sistema d'accumulo).

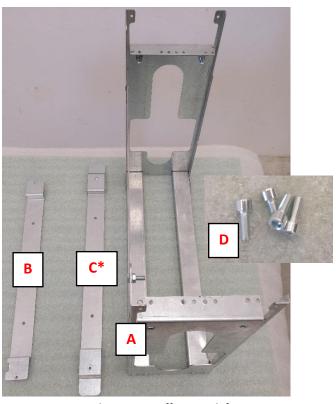


Figura 4 - Box batterie, staffe e viti di fissaggio

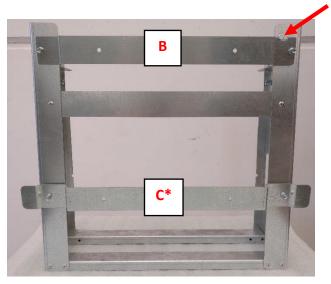


Figura 3 - Installazione staffe sul box batterie: il verso di installazione



Figura 5 - Installazione staffe sul box batterie: rispettare il verso di installazione

C*: La staffa C è fornita solo in abbinamento con la cover opzionale



5.3 Fissaggio a parete del box batterie WALL-BOX-Bx BASE

Fissare il box batterie WALL-BOX-Bx BASE a parete utilizzando i 2 fori presenti sulla staffa di ancoraggio a parete (A).

Accessori di fissaggio non forniti.

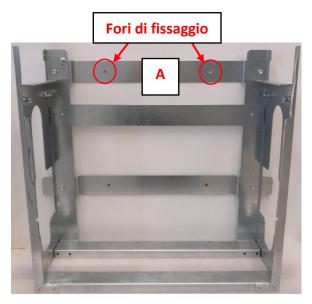


Figura 6 – Fissaggio a parete del box batterie WALL-BOX-Bx BASE



Figura 7 – Staffa inverter e WALL-BOX-Bx
BASE fissati a parete



5.4 Alloggiamento moduli batterie WALL-BOX-Bx BASE

Rimuovere i moduli batteria dal loro imballo protettivo.

Verificare, per tutti i moduli batteria, che i 4 DIP SWITCH sul selettore denominato ADD siano in posizione di 0. Se non è così settarli a "0".

Alloggiare i moduli batteria all'interno del box batterie WALL-BOX-Bx BASE. Per la movimentazione utilizzare le apposite maniglie.

Se la configurazione prevede un modulo batteria, questa deve essere allineata coi fori (A) più distanti dalla parete di fissaggio del WALL-BOX-Bx BASE.



Figura 9 – Modulo batteria: maniglie per la movimentazione



Figura 8 - Alloggiamento moduli batteria (se pervisti 2 moduli dalla dotazione)



Fissare i moduli batteria al box batteria con le viti autofilettanti a testa esagonale M6x14 mm fornite (4 per ogni modulo batteria).



Figura 10 – Fissaggio moduli batteria al box batteria

5.5 Agganciare l'inverter alla staffa di ancoraggio

Agganciare l'inverter alla staffa di ancoraggio fissata in precedenza a parete come indicato dalle seguenti immagini.

La movimentazione manuale dell'inverter deve essere sempre effettuata da 2 persone utilizzando entrambe i punti di presa indicati di seguito.

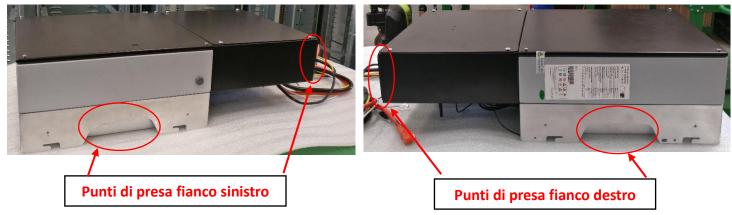


Figura 12 - Punti di presa movimentazione manuale inverter fianco sinistro

Figura 11 - Punti di presa movimentazione manuale inverter fianco destro



Figura 13 Figura 14

Verificare il corretto centraggio dei fori presenti sul fianco destro dell'inverter, come indicato nella seguente figura.

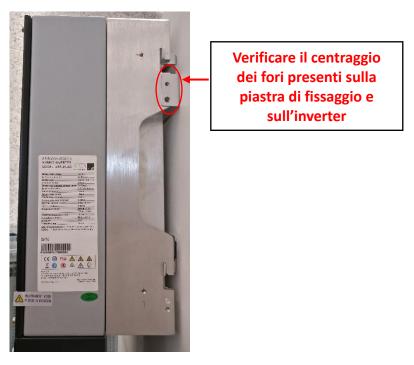


Figura 15



Per completare il fissaggio dell'inverter alla piastra, installare il bullone di anti-sganciamento testa esagonale M5x20 mm completo di dado come mostrato nella seguente figura.

Il bullone e il dado fanno parte della fornitura.



Figura 16



5.6 Collegamenti moduli batteria WALL-BOX-Bx BASE

Per ogni modulo batteria presente all'interno del WALL-BOX-Bx BASE eseguire i seguenti collegamenti:

• collegare uno dei 2 terminali ad occhiello del conduttore equipotenziale (A) lungo 20 cm alla vite per il collegamento equipotenziale identificata col simbolo di terra _____; collegare l'altra estremità al nodo equipotenziale (B) presente sul WALL-BOX-Bx;




Figura 17

• se presenti 2 moduli batteria, collegare i 2 poli "positivo" e "negativo" dei 2 moduli batteria utilizzando le apposite patch cord fornite rispettando la polarità (D+ e D-);




Figura 18

Collegare il conduttore denominato "B+", in derivazione dall'inverter, al polo positivo del modulo batteria. Collegare il conduttore denominato "B-B", in derivazione dall'inverter, al polo negativo del modulo batteria.



Figura 19



Se presenti 2 moduli batteria, collegare la patch cord ethernet (E) nera con terminali a spina tipo plug RJ45 tra le porte:

- Link Port 1 del modulo batteria denominato "#MASTER BATTERY";
- Link Port 0 del modulo batteria denominato "#SLAVE-1 BATTERY";






Figura 20

Collegare sulla batteria denominata "#MASTER BATTERY":

- il cavo denominato "CVBMS" con terminale a spina tipo plug RJ45 in derivazione dall'inverter, alla porta tipo presa RJ45 denominata RS485;
- il cavo denominato "CAN BMS" con terminale a spina tipo plug RJ45 in derivazione dall'inverter, alla porta tipo presa RJ45 denominata CAN






Figura 21



Collegare al nodo equipotenziale (B) presente sul WALL-BOX-Bx uno dei 2 terminali ad occhiello del conduttore equipotenziale (H) lungo 30 per il collegamento all'impianto di terra del coperchio del box batterie

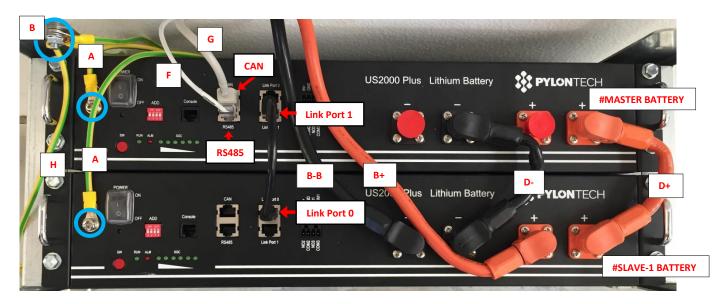


Figura 22 - Collegamenti necessari quando si installa il WALL-BOX-Bx BASE

5.6.1 Collegamenti aggiuntivi da fare sul WALL-BOX-Bx se è presente il WALL-BOX-Bx ESPANSIONE

Se nella configurazione del sistema di accumulo è previsto il secondo WALL-BOX-Bx, denominato WALL-BOX-Bx ESPANSIONE, procedere con l'installazione dei seguenti cavi aggiuntivi sul WALL-BOX-Bx BASE prima di avanzare con l'installazione. Altrimenti saltare al paragragrafo "5.7Installare la staffa segregazione batterie sul WALL-BOX-Bx BASE".

Preparare i cavi in dotazione con l'articolo WALL-BOX-Bx ESPANSIONE mostrati nella seguente figura

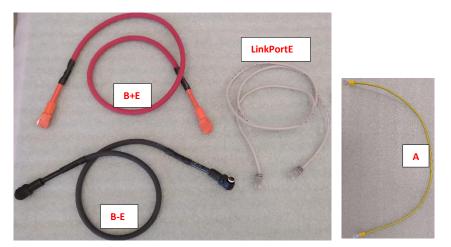


Figura 23 – Cavi forniti con WALL-BOX-Bx ESPANSIONE da collegare in WALL-BOX-Bx BASE

Collegare un terminale del cavo denominato "B+E" al polo "+" del modulo batteria.

Collegare un terminale del cavo denominato "B-E" al polo "-" del modulo batteria.

Collegare un terminale della patch cord ethernet con terminali a spina tipo plug RJ45 alla porta denominata "Link Port 1" presente sul modulo batteria denominato "#SLAVE-1 BATTERY".

Collegare uno dei 2 terminali ad occhiello del conduttore equipotenziale (A) lungo 50 cm al nodo equipotenziale (B) presente sul WALL-BOX-Bx;



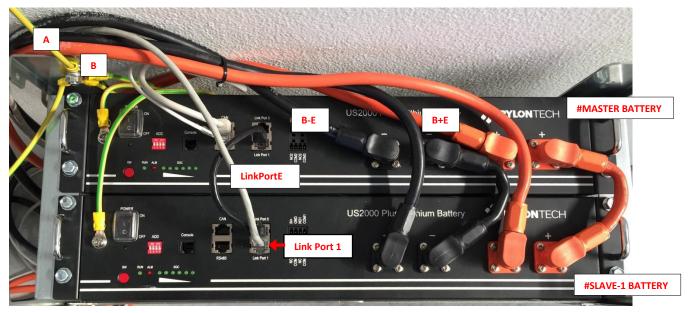


Figura 24 – Collegamenti da realizzare sul WALL-BOX-Bx BASE prima di installare il WALL-BOX-Bx ESPANSIONE



5.7 Installare la staffa segregazione batterie sul WALL-BOX-Bx BASE

Installare la staffa di segregazione batterie (A) sul WALL-BOX-Bx BASE come mostrato di seguito.

N.2 Viti testa a croce M4X15mm fornite.

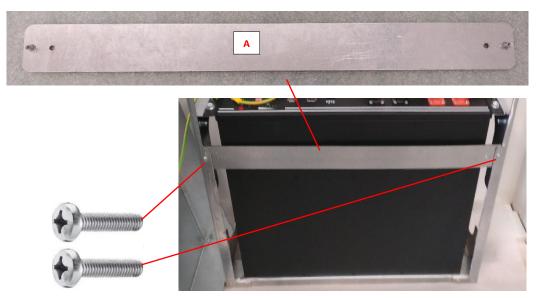


Figura 25 – Installazione staffa segregazione batterie sul WALL-BOX-Bx BASE

5.8 Collegamento equipotenziale coperchio WALL-BOX-Bx BASE

Preparare il coperchio del WALL-BOX-Bx BASE e collegare la vite per la messa a terra (A) al nodo equipotenziale (B) utilizzando il cavo equipotenziale con 2 terminali ad occhiello (C) lungo 30 cm il come mostrato nelle seguenti immagini.



Figura 26 - Coperchio WALL-BOX-Bx e vite di messa a terra




Figura 27 – Collegamento equipotenziale coperchio



5.9 Chiusura coperchio WALL-BOX-Bx BASE

Completare il WALL-BOX-Bx BASE col coperchio come mostrato di seguito, prestando particolare attenzione a non danneggiare l'isolamento dei conduttori elettrici e alla loro posa.

Il coperchio, se correttamente orientato, si inserisce sul telaio senza che sia necessario spingerlo dall'alto.

Rispettare il verso di installazione del coperchio dato per evitare danni ai conduttori.

5.9.1 Chiusura coperchio WALL-BOX-Bx BASE se non è richiesta l'installazione del WALL-BOX-Bx ESPANSIONE

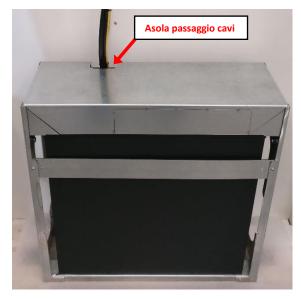


Figura 28

Proseguire la procedura di installazione dal paragrafo "5.10 Fissaggio coperchio WALL-BOX-Bx BASE".

5.9.2 Chiusura coperchio WALL-BOX-Bx BASE se è richiesta l'installazione del WALL-BOX-Bx ESPANSIONE

Posare i conduttori denominati "B+E", "B-E", "LinkPortE" ed il conduttore equipotenziale di collegamento tra il WALL-BOX-Bx BASE e il WALL-BOX-Bx ESPANSIONE come mostrato di seguito.

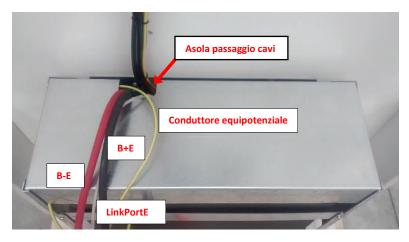


Figura 29



5.10 Fissaggio coperchio WALL-BOX-Bx BASE

Fissare il coperchio al WALL-BOX-Bx BASE con le n.2 viti M4X15mm fornite.








Figura 31 – Vite fianco destro

Se non è prevista l'installazione del box batterie WALL-BOX-Bx ESPANSIONE proseguire la procedura di installazione dal paragrafo "6 Collegamento elettrico sistema di accumulo".

5.11 Installazione delle staffe sul box batterie WALL-BOX-Bx ESPANSIONE e fissaggio a parete

Per iniziare l'installazione del WALL-BOX-Bx ESPANSIONE portare a termine sul WALL-BOX-Bx ESPANSIONE le istruzioni fornite nei paragrafi "5.2 Installazione delle staffe sul box batterie WALL-BOX-Bx BASE" e "0 La staffa (C) **OPZIONALE** per l'ancoraggio inferiore della cover esterna (D Figura 2) deve essere installata solamente se la cover è stata fornita col resto del materiale, diversamente non viene fornita.

Le viti a brugola sono fornite (D).

Eseguire questa installazione per il WALL-BOX-Bx BASE e per il WALL-BOX-Bx ESPANSIONE (se previsto nella configurazione del sistema d'accumulo).



Fissaggio a parete del box batterie WALL-BOX-Bx BASE".

Posare i conduttori denominati "B+E", "B-E" ed il conduttore equipotenziale di collegamento tra il WALL-BOX-Bx BASE e il WALL-BOX-Bx ESPANSIONE come mostrato di seguito.

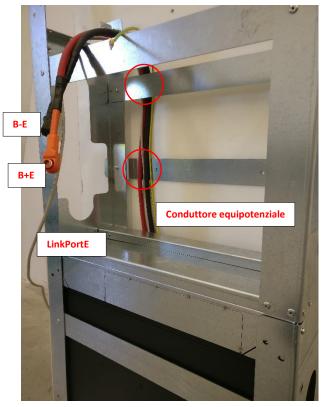


Figura 32 – Posa conduttori di collegamento tra WALL-BOX-Bx BASE e WALL-BOX-Bx ESPANSIONE

5.12 Alloggiamento moduli batterie WALL-BOX-Bx ESPANSIONE

Per alloggiare le batterie nel WALL-BOX-Bx ESPANSIONE portare a termine sul WALL-BOX-Bx ESPANSIONE le istruzioni fornite nel paragrafo "5.4 Alloggiamento moduli batterie WALL-BOX-Bx BASE".

5.13 Installare la staffa segregazione batterie sul WALL-BOX-Bx ESPANSIONE

Per alloggiare le batterie nel WALL-BOX-Bx ESPANSIONE portare a termine sul WALL-BOX-Bx ESPANSIONE le istruzioni fornite nel paragrafo "5.7 Installare la staffa segregazione batterie sul WALL-BOX-Bx BASE".

5.14 Collegamenti moduli batteria WALL-BOX-Bx ESPANSIONE

Effettuare sulla batteria denominata "#SLAVE-3BATTERY" i seguenti collegamenti dei cavi provenienti dal WALL-BOX-Bx BASE:

- Collegare il conduttore denominato "B+E", al polo positivo.
- Collegare il conduttore denominato "B-E", al polo negativo.
- Collegare il conduttore con terminale a spina tipo plug RJ45 denominato "LinkPortE" alla porta denominata "Link Port 0".

Se presenti 2 moduli batteria collegare:

- la patch cord ethernet (E) nera con terminali a spina tipo plug RJ45 tra le porte:
 - o Link Port 1 del modulo batteria denominato "#SLAVE-3 BATTERY";
 - Link Port 0 del modulo batteria denominato "#SLAVE-4 BATTERY";



• collegare i 2 poli "positivo" e "negativo" dei 2 moduli batteria utilizzando le apposite patch cord fornite rispettando la polarità(D+ e D-).

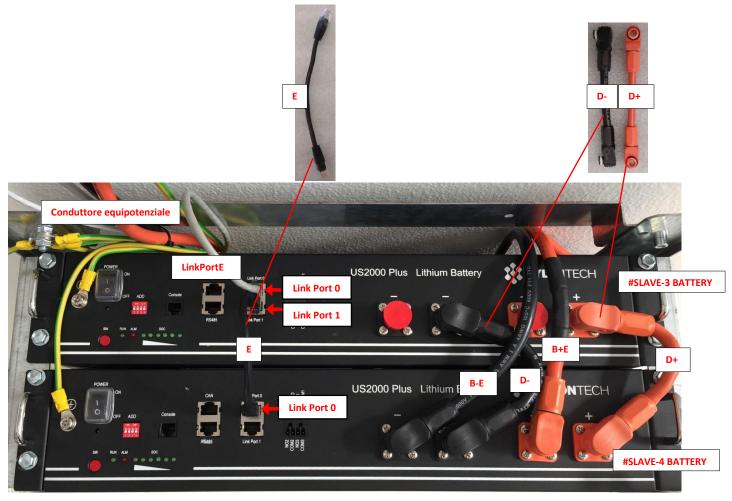


Figura 33 – I collegamenti necessari sul WALL-BOX-Bx ESPANSIONE



Per ogni modulo batteria presente all'interno del WALL-BOX-Bx ESPANSIONE eseguire i seguenti collegamenti:

• collegare uno dei 2 terminali ad occhiello del conduttore equipotenziale (A) lungo 20 cm alla vite per il collegamento equipotenziale identificata col simbolo di terra ; collegare l'altra estremità al nodo equipotenziale (B) presente sul WALL-BOX-Bx;






Figura 34

5.15 Collegamento equipotenziale coperchio WALL-BOX-Bx ESPANSIONE

Per collegare a terra il coperchio del WALL-BOX-Bx ESPANSIONE portare a termine sul WALL-BOX-Bx ESPANSIONE le istruzioni fornite nel paragrafo "5.8 Collegamento equipotenziale coperchio WALL-BOX-Bx BASE".

5.16 Chiusura coperchio WALL-BOX-Bx ESPANSIONE

Per chiudere il coperchio del WALL-BOX-Bx ESPANSIONE portare a termine sul WALL-BOX-Bx ESPANSIONE le istruzioni fornite nel paragrafo "5.9 Chiusura coperchio WALL-BOX-Bx BASE".

5.17 Fissaggio coperchio WALL-BOX-Bx ESPANSIONE

Per fissare il coperchio del WALL-BOX-Bx ESPANSIONE portare a termine sul WALL-BOX-Bx ESPANSIONE le istruzioni fornite nel paragrafo "5.10 Fissaggio coperchio WALL-BOX-Bx BASE".



6 Collegamento elettrico sistema di accumulo

6.1 Premessa



Pericolo di morte da elettrocuzione!

I seguenti punti devono essere rispettati quando si eseguono lavori elettrici sul sistema di accumulo o sull'impianto elettrico in fase di installazione:

- Spegnere il dispositivo di stoccaggio.
- Isolare, scollegare o mettere in sicurezza i circuiti elettrici dove verranno successivamente svolti lavori.
- Prendere tutte le precauzioni necessarie per prevenire accensioni non autorizzate.
- Al termine delle operazioni per la messa in sicurezza del sistema di accumulo e dei circuiti interessati da lavori, effettuale misure elettriche per accertarsi che effettivamente tutte le parti in cui si andrà ad operare siano a potenziale 0 V.
- Solo il personale in possesso dei prerequisiti di cui al paragrafo "2 Sicurezza" può compiere i lavori elettrici.

I seguenti punti devono essere rispettati quando si eseguono lavori elettrici sul sistema di accumulo o sull'impianto elettrico in fase di installazione:

- Installare un interruttore automatico differenziale su ogni linea elettrica in corrente alternata in uscita dal sistema di accumulo.
- L'interruttore automatico differenziale o i differenziali dovranno essere di tipo bipolare, con corrente differenziale massima pari a 300 mA, in classe A.

Indossare i dispositivi di protezione individuali previsti dalle nome CEI in materia di lavori elettrici quali:

- Guanti isolanti.
- Scarpe antinfortunistiche isolanti.
- Tappetino isolante.

Utilizzare sempre e unicamente per tutti i lavori di collegamento utensili isolati sino a 1000 V.



Lunghezza linee elettriche e dati

Tutte le linee elettriche e dati in ingresso e uscita dal gruppo di accumulo devono essere verificate da tecnici qualificati al fine di rispettare le normative elettriche vigenti.



6.2 Operazioni preliminari

Accertare che l'interruttore sul retro inverter abbia la leva abbassata e sia, quindi, in posizione di OFF, come mostrato nell'immagine seguente.



Figura 35 - Posizione in cui si deve trovare l'interruttore sul retro dell'inverter

6.3 Collegamento a terra del sistema di accumulo

Rimuovere il coperchio a protezione della morsettiera ATZ-BOX svitando le 4 viti di fissaggio, indicate dai cerchi rossi nella figura seguente.



Figura 36 - Rimozione coperchio morsettiera ATZ-BOX





Figura 37 - Morsettiera ATZ-BOX accessibile

Il sistema d'accumulo, essendo in classe d'isolamento prima (Classe I), necessita di essere collegato al conduttore di protezione dell'impianto elettrico dell'utenza. Il collegamento deve essere realizzato sulla vite presente sul lato posteriore della macchina che riporta il simbolo caratteristico del collegamento equipotenziale all'impianto di terra.

La sezione minima del cavo gialloverde che viene utilizzato per realizzare il collegamento equipotenziale tra la massa del sistema di accumulo e l'impianto di terra dell'utenza, deve essere:

- maggiore o uguale a 2,5 mmq se il cavo è protetto meccanicamente
- maggiore o uguale a 4 mmq se il cavo non è protetto meccanicamente.



Figura 38 – Vite per il collegamento della massa del sistema di accumulo all'impianto di terra dell'utenza

VITE DA UTILIZZARE PER COLLEGARE LA MASSA DELLA MACCHINA ALL'IMPIANTO DI TERRA DELL'UTENZA





Figura 39 – Collegamento tra il nodo di terra della macchina e la massa del dissipatore

6.4 Posizionamento dei sensori CT

Di seguito sono mostrati i punti di installazione dei sensori CT (Current Transformer).

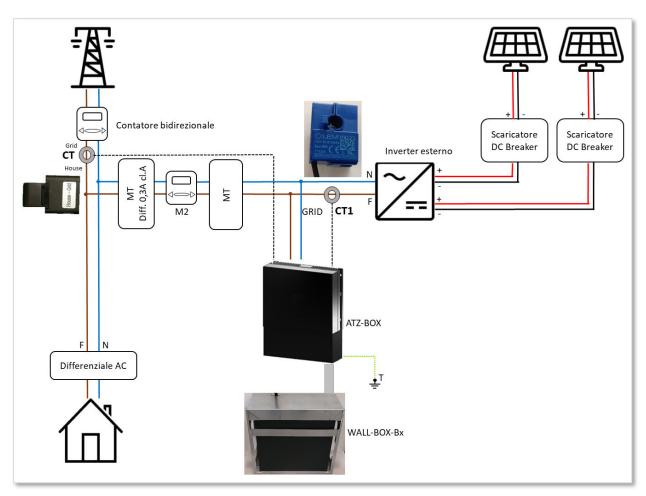


Figura 40 - Schema di principio collegamento CT e CT1



6.4.1 CT

Il sensore CT (Figura 41), di colore nero, si differenzia dal CT1 per la colorazione esterna in quanto non sono intercambiabili

Deve abbracciare il cavo di fase che si collega al contatore bidirezionale (M1).

Deve essere posizionato in modo che la scritta "House" sia verso la casa (utenza) e la scritta "Grid" sia verso il contatore bidirezionale (M1).

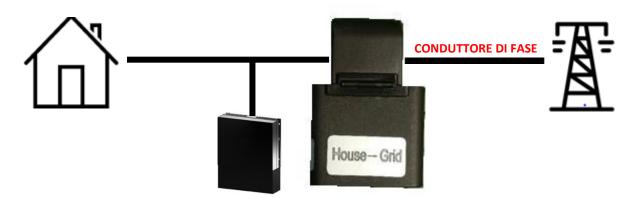


Figura 41 - CT: rispettare il verso di installazione

6.4.2 CT1

Il sensore CT1, di colore blu, si differenzia dal CT1 per la colorazione esterna e non sono intercambiabili.

Deve abbracciare il cavo di fase in uscita dall'inverter esterno.

A differenza del CT non necessita di una direzione di installazione determinata.




Figura 42 – CT1: verso di installazione indifferente



6.4.3 Collegamento cavi CT e CT1

Portare a termine le seguenti operazioni:

1. Reclinare leggermente il display presente all'interno dell'ATZ-BOX.

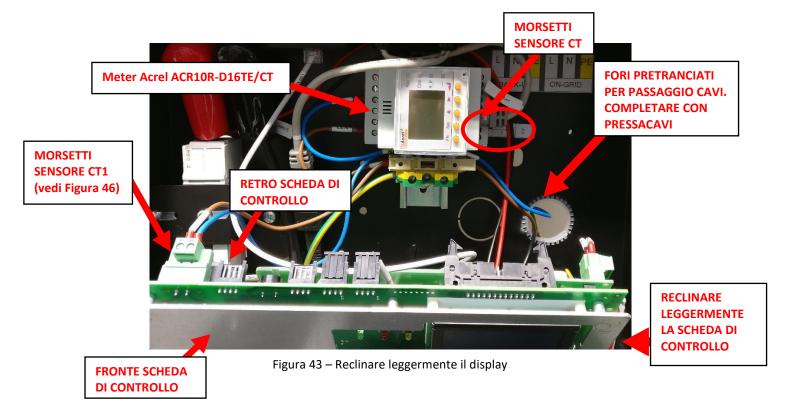

- 2. Infilare i cavi dei sensori CT e CT1 all'interno delle feritoie sul pannello posteriore, proteggendo il cavo con idoneo pressacavo.
- 3. Siglare i cavi dei 2 sensori.
- 4. Collegare i cavi dei sensori CT e CT1 ai morsetti rispettando le indicazioni degli schemi elettrici e fornite nelle figure seguenti.


6.4.3.1 Cavi sensore CT

Cavi sensore CT da collegare al Meter Acrel ACR10R-D16TE/CT:

Filo Bianco: morsetto n.5 del Meter Filo Nero: morsetto n.6 del Meter

Coppia di serraggio da applicare ai terminali di cablaggio "5" e "6": 0,4 Nm.



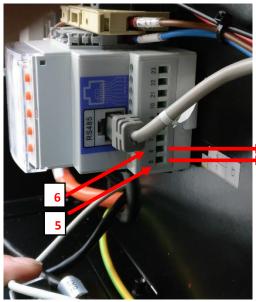

MORSETTO 6: FILO NERO SENSORE CT

MORSETTO 5: FILO BIANCO SENSORE CT

Figura 44 – Morsetti sensore CT



Figura 45 – Collegamento dei 2 cavi del sensore CT sul Meter Acrel



6.4.3.2 Cavi sensore CT1

Cavi sensore CT1 da collegare al connettore J18 (caso di ATN820) o J20 (caso di ATN831) della scheda di controllo:

Nel caso la scheda madre sia modello ATN820 collegare il Filo Bianco/Nero: morsetto n.4 del connettore J18 della scheda di controllo.

Filo Nero: morsetto n.3 del connettore J18 della scheda di controllo.

Coppia di serraggio da applicare ai terminali di cablaggio "5" e "6": 0,4 Nm.


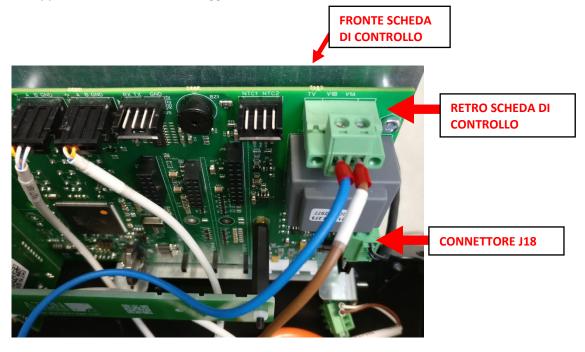


Figura 46 – Identificazione connettore J18 sul retro della scheda di controllo



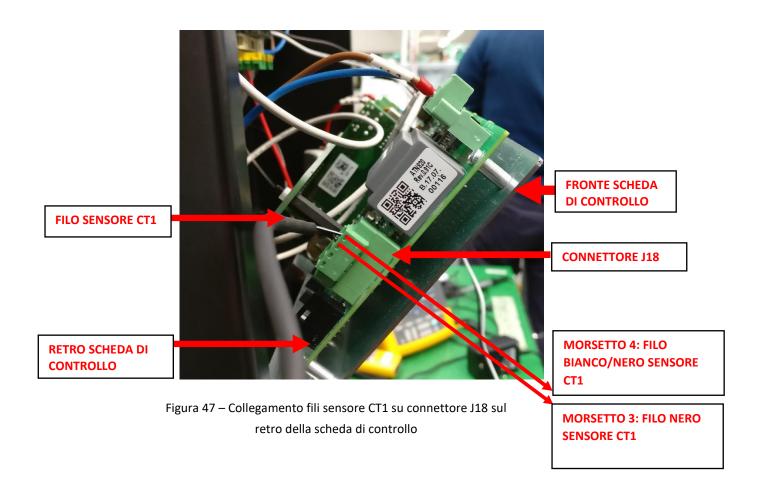

Diversamente nel caso la scheda madre sia invece il modello ATN831, collegare i cavi provenienti dal CT1 al connettore J20 come in figura sottostante.

Coppia di serraggio da applicare ai terminali di cablaggio "5" e "6": 0,4 Nm.

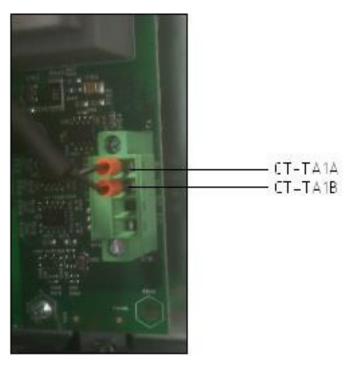


Figura 48 - ATN831 identificazione connettore J20



6.4.4 Collegamento cavi GRID (ON-GRID) ed EPS (BACKUP).

6.4.4.1 Specifiche e protezioni elettriche richieste

Il sistema di accumulo Z.Store è predisposto per essere collegato a due linee elettriche in uscita: "GRID" (ON-GRID) ed "EPS" (BACKUP).

Aton, al fine di proteggere il sistema di accumulo da sovratensioni provenienti dalla rete elettrica nazionale, richiede che l'installatore predisponga sulla linea elettrica che collega i morsetti della morsettiera "ON-GRID" all'utenza ed alla rete elettrica nazionale un quadro elettrico contenente:

- un interruttore magnetotermico bipolare coordinato e dimensionato per proteggere da sovraccarico e cortocircuito
- se presente una linea elettrica collegata all'uscita del sistema di accumulo denominata "EPS BACK-UP", magnetotermico differenziale bipolare coordinato e dimensionato per proteggere la suddetta linea, con corrente differenziale 300 mA e classe A.

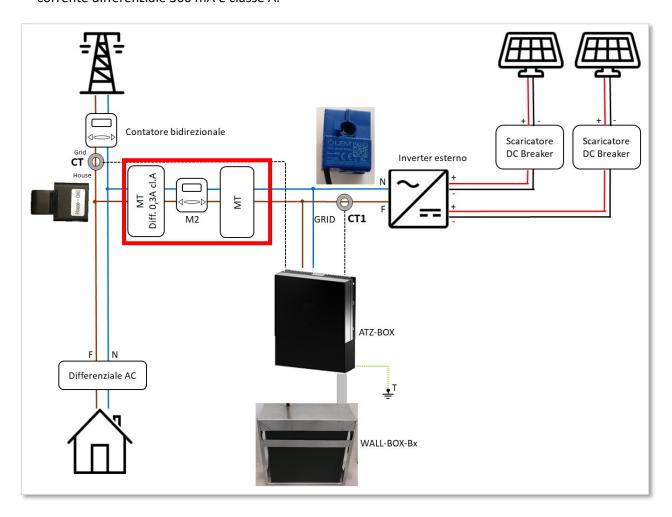


Figura 49 - Quadro elettrico da installare sulla linea "GRID"

6.4.4.2 Caratteristiche Linea GRID (ON-GRID)

La linea elettrica denominata "GRID", denominata "ON-GRID" in morsettiera, è la linea che deve essere collegata in parallelo alla linea elettrica che collega il misuratore di energia trifase al quadro generale di bassa tensione dell'utenza (per il collegamento elettrico attenersi alle indicazioni fornite nel presente capitolo e nello schema elettrico fornito col prodotto).

La linea "GRID", eroga o preleva energia solamente quando la rete elettrica nazionale è attiva (V rete = 230 Vac).

6.4.4.3 Caratteristiche Linea EPS (BACKUP)

La linea elettrica denominata "EPS", denominata "BACKUP" in morsettiera, è la linea ac di back-up <u>che deve essere</u> <u>collegata solamente in presenza del quadro di commutazione automatica con ritardo programmato</u>, esterno al sistema di accumulo. Per il collegamento elettrico attenersi alle indicazioni fornite nello schema elettrico del quadro



EPS fornito su richiesta da Aton. <u>In assenza del suddetto quadro di commutazione automatica con ritardo programmato il collegamento della linea EPS non può essere realizzato ed è severamente vietato.</u>

La linea "EPS" è sempre in tensione quando la macchina è accesa.

La linea "EPS" non necessita di alcun settaggio od attivazione.

In presenza della linea "GRID" essa eroga energia prelevata dalla medesima linea "GRID".

In assenza della linea "GRID" (Tensione = 0V) essa eroga autonomamente energia prelevata dalle batterie (se sufficientemente cariche).

E' severamente vietato collegare la linea "EPS" (BACKUP) alla linea "GRID" (ON-GRID) in assenza di un idoneo quadro di commutazione automatica con ritardo programmato (fornito separatamente dal sistema di accumulo), in quanto l'inverter verrebbe gravemente danneggiato.



6.4.4.4 Procedura di Collegamento

Informare l'utilizzatore finale che verrà tolta alimentazione alla casa per il tempo necessario all'installazione.

Sia in caso di installazione con sistema di accumulo a valle del contatore M2 come in Figura 50, sia in caso di installazione del sistema di accumulo a monte del contatore M2 con presenza di del contatore M3 come in Figura 51, la procedura di collegamento non cambia.

Procedere come indicato:

- 1. Abbassare (**OFF**) l'interruttore presente entro contatore generale utenza (bidirezionale) a valle della rete pubblica.
- 2. Aprire i sezionatori dentro i quadri di stringa (OFF).
- 3. Verificare con un tester l'effettiva mancanza di alimentazione in loco e la mancanza di tensione ai capi dei cavi GRID (Figura 50).

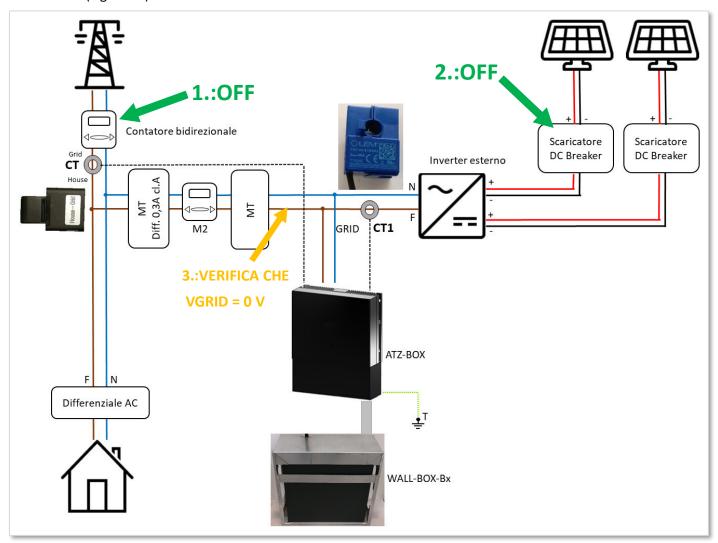


Figura 50 - Collegamento linea GRID in caso di installazione a valle del contatore M2



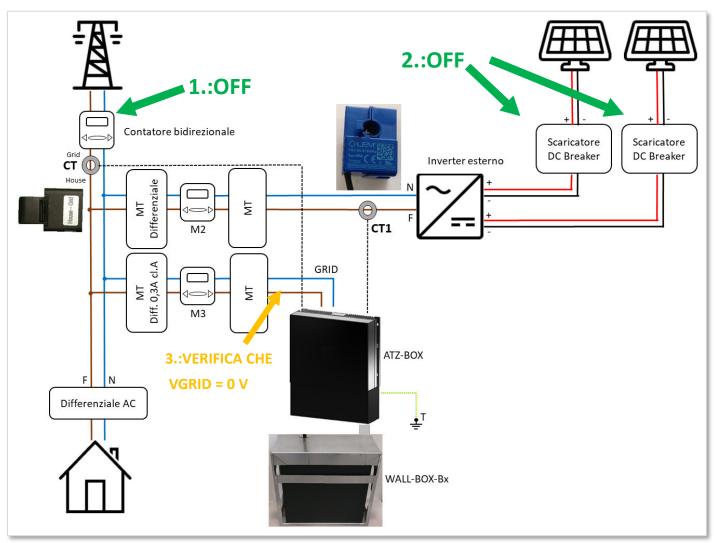


Figura 51 - Collegamento linea GRID in caso di installazione a monte del contatore M2, in presenza di contatore M3

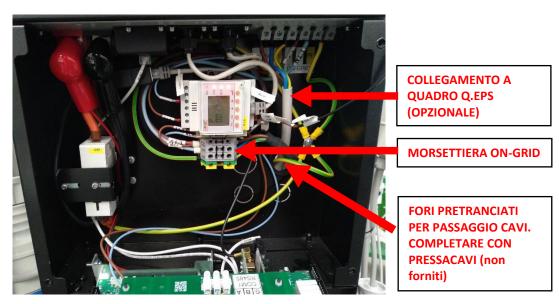


Figura 52 - Reclinare leggermente il display

- 4. Infilare i cavi delle linee ON-GRID ed EPS BACK-UP (opzionale) all'interno delle feritoie sul pannello posteriore, proteggendo il cavo con idoneo pressacavo (non fornito).
- 5. Siglare i cavi della linea ON-GRID e della linea EPS BACK-UP (opzionale).
- 6. Collegare la linea ON-GRID e la linea EPS BACK-UP (opzionale) ai morsetti rispettando le indicazioni degli schemi elettrici e fornite in Figura 53.



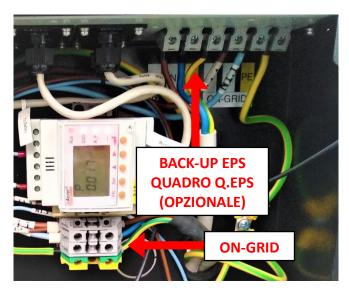


Figura 53 – Connessione della linea "GRID" e, se presente il quadro di commutazione, della linea "EPS" (opzionale)

Informare l'utilizzatore finale che verrà ripristinata l'alimentazione alla casa, quindi attivare tutte le protezioni e i sezionatori disattivati di modo da avere tensione sull'utenza e sui morsetti "ON-GRID" del sistema di accumulo.

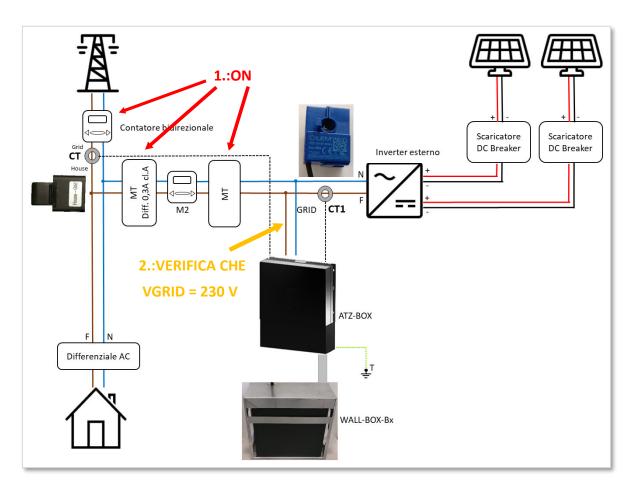


Figura 54 – Preparazione all'attivazione del sistema di accumulo; ripristinare le protezioni elettriche disattivate



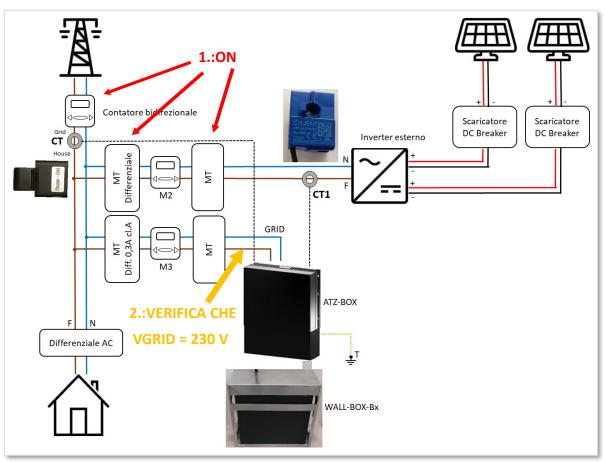


Figura 55 - Preparazione all'attivazione del sistema di accumulo in presenza di contatore M3; ripristinare le protezioni elettriche disattivate



7 Attivazione e Verifica

7.1 Accensione batterie WALL-BOX-Bx

Portare a termine le seguenti operazioni utilizzando la feritoia presente sul fianco sinistro del coperchio del WALL-BOX-Bx:

• posizionare su "1" gli interruttori di **tutti** i moduli batteria contenuti nei WALL-BOX-Bx-BASE e WALL-BOX-Bx-ESPANSIONE (se presente);

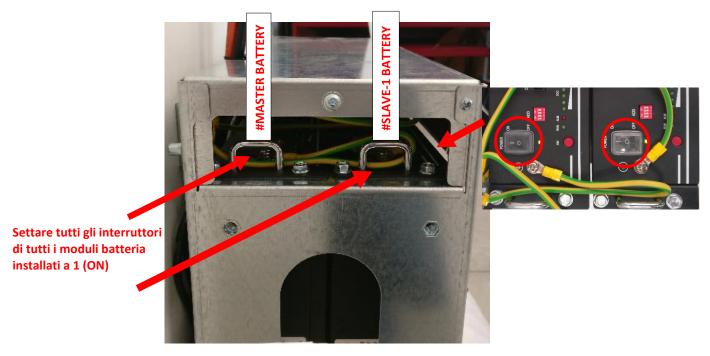


Figura 56 – Posizionare su "1" tutti gli interruttori di tutti i moduli batteria installati sul sistema di accumulo

• premere il tasto rosso "SW" **solo** della prima batteria contenuta nel WALL-BOX-Bx-BASE denominata "#MASTER BATTERY" (una pressione di 1 secondo, poi rilasciare il tasto);



Figura 57

Per la procedura di spegnimento seguire la procedura indicata al "B Appendice - Spegnere e riaccendere le batterie".



7.2 Attivazione

Portare a termine le seguenti azioni:

• Sollevare la leva dell'interruttore denomitato a schema QB1 che si trova sul lato posteriore dell'articolo ATZ-BOX, con targhetta esterna "BATTERY", e verificare che l'indicatore di stato a bordo dell'interruttore sia di colore rosso come mostrato nell'immagine seguente.



Figura 58 – Sollevare la leva dell'interruttore QB1

• Verificare che il display contenuto a bordo della scheda all'interno dell'articolo ATZ-BOX si illumini, come nella seguente immagine

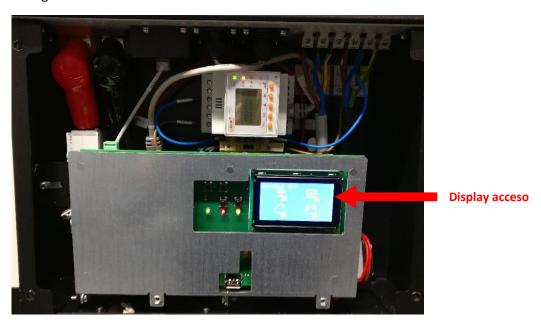


Figura 59 - Display acceso

 Attendere che il display mostri la schermata con i simboli CASA, TRALICCIO, PANNELLO FOTOVOLTAICO e BATTERIA.





Figura 60 - Schermata iniziale

Di seguito sono mostrati display e tasti del sistema



Figura 61 – Tasti funzione

Per accedere al Menu principale premere due volte il tasto "freccia su", successivamente viene visualizzata la schermata "Press enter..." premere il tasto "Enter".

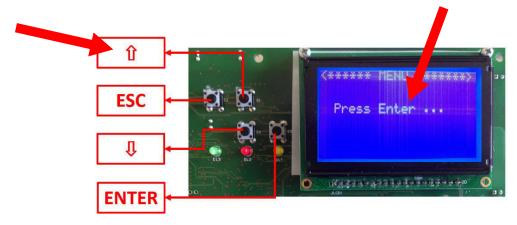


Figura 62 - Accesso al Menù principale



7.2.1 Informazioni generali (FW, Bios ecc.) e Self test da tastiera

Premere due volte il tasto "freccia su" fintanto che non si giunge alla schermata "Press Enter...", quindi premere il tasto "Enter" (Figura 63 e Figura 64).



Figura 63 - Display e tastiera del Z.Store



Figura 64 - Accesso al menù di settaggio



Figura 65 - Menù principale di settaggio

Utilizzare i tasti "freccia su", "freccia giù" ed "Enter" per selezionare una voce, e il tasto "Esc" per uscire.



Portare in cursore a fianco della scritta "Inverter", e premere il tasto "Enter" (Figura 66).



Figura 66 - Accesso al Menù "Inverter"

Per eseguire il Self Test (norma CEI-021) selezionare la voce "Self Test", quindi "Start Test" (Figura 67 e Figura 68).

```
<***** INVERTER ****
  Inverter Start/Stop
>Self Test
  Sell Enable/Disable
  Idle Enable/Disable
  Power Control
  External CT Setup
```

Figura 67 - Accesso al Menù "Self Test"

```
<**** SELF TEST ****>
>Start Test
  Test Report
  Info
```

Figura 68 - Comando di avvio Self Test

Il test partirà è verranno visualizzati i messaggi "<* WAIT TESTING...1*>", "<* WAIT TESTING...2*>", "<* WAIT TESTING...3*>" (Figura 69).



Figura 69 - Self Test in corso



In caso il test dovesse fallire verrà visualizzato il messaggio "<*** TEST FAILED ***>" diversamente dovesse il test giungere correttamente a termine verrà visualizzata la schermata con i risultati del test (utilizzare i tasti "freccia su" e "freccia giù" per visualizzare tutti i risultati del test).

Premendo il tasto "Enter" è possibile visualizzare i risultati del test senza il numero di serie del sistema (utilizzare sempre i tasti "freccia su" e "freccia giù" per visualizzare tutti i risultati del test, e premere nuovamente il tasto "Enter" per tornare alla visualizzazione dei risultati del test con il numero di serie del sistema.

Premere ripetutamente il tasto "Esc". Per tornare alla schermata principale.

7.2.2 Self test dal Web tramite portale

Il personale tecnico abilitato può eseguire il Self Test anche da Web tramite il menù "Self Test" presente in ogni scheda impianto.




Figura 70 - Self Test da Web

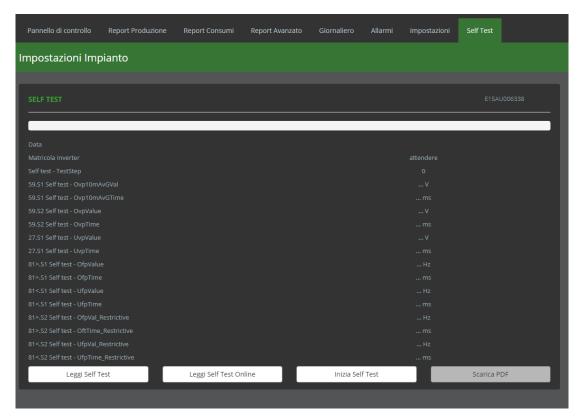


Figura 71 – Schermata della sezione Self Test prima che venga svolto



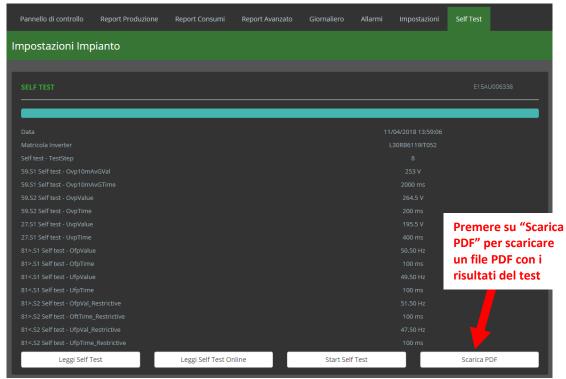


Figura 72 - Schermata della sezione Self Test dopo che è stato svolto

Auto Test	Rif	Parametro	Valore	Esito
Data			11/04/2018 13:59:06	
Matricola Impianto			E15AU006338	
Matricola Inverter			L30RB6119IT052	
Modello Inverter			SK-TL3000R	
Firmware Manager			2.07	
Firmware Inverter			2.02	
Firmware Charger			2.03	
Ovp_AVG	59.S1	253 V	253 V	Pass
Tovp_AVG	59.S1	2000 ms	2000 ms	Pass
OvpValue	59.S2	264.5 V	264.5 V	Pass
OvpTime	59.S2	200 ms	200 ms	Pass
UvpValue	27.S1	195.5 V	195.5 V	Pass
UvpTime	27.S1	400 ms	400 ms	Pass
OfpValue1	81>.S1	50.50 Hz	50.50 Hz	Pass
OfpTime1	81>.S1	100 ms	100 ms	Pass
UfpValue1	81<.S1	49.50 Hz	49.50 Hz	Pass
UfpTime1	81<.S1	100 ms	100 ms	Pass
OfpVal2	81>.S2	51.50 Hz	51.50 Hz	Pass
OftTime2	81>.S2	100 ms	100 ms	Pass
UfpVal2	81<.S2	47.50 Hz	47.50 Hz	Pass
UfpTime2	81<.S2	100 ms	100 ms	Pass

Figura 73 – Esempio del file PDF che riporta i risultati del Self Test



7.2.3 Test funzionamento in modalità ON-GRID

Accendendo e spegnendo qualche utenza con consumo in Watt noto (es. asciugacapelli), controllare sul display del Z.Store che venga prelevata energia dalle batterie e dai pannelli e ceduta alla casa (freccia dalla batteria alla casa) e che i valori visualizzati sul display siano compatibili con le utenze attivate (Figura 74 e Figura 75).




Figura 74 - Visualizzazione prima che venga azzerata la potenza visualizzata sotto l'icona TRALICCIO da parte dell'accumulo




Figura 75 - Visualizzazione dopo che è stata azzerata la potenza visualizzata sotto l'icona TRALICCIO da parte dell'accumulo

Per ottenere un ulteriore verifica misurare con una pinza amperometrica la corrente sulla linea rete pubblica (traliccio nelle precedenti immagini) e la corrente sulla linea utenze (abitazione nelle precedenti immagini), calcolare le potenze relative moltiplicando il dato misurato per la tensione di linea e confrontare tali potenze con quelle mostrate sul display del Z.Store.

In caso tali valori non siano compatibili con le utenze attivate controllare il posizionamento del sensore CT (vedi paragrafo "6.4 Posizionamento dei sensori CT").



7.2.4 Funzionamento in modalità SOCCORRITORE (EPS)

Solo con presenza sull'impianto del quadro di commutazione automatica con ritardo programmato GRID LINE/EPS LINE

Informare l'utilizzatore finale che verrà tolta l'alimentazione alle utenze non privilegiate e a quelle privilegiate per 5 secondi.

Sezionare il contatore generale (bidirezionale) a valle della rete pubblica.

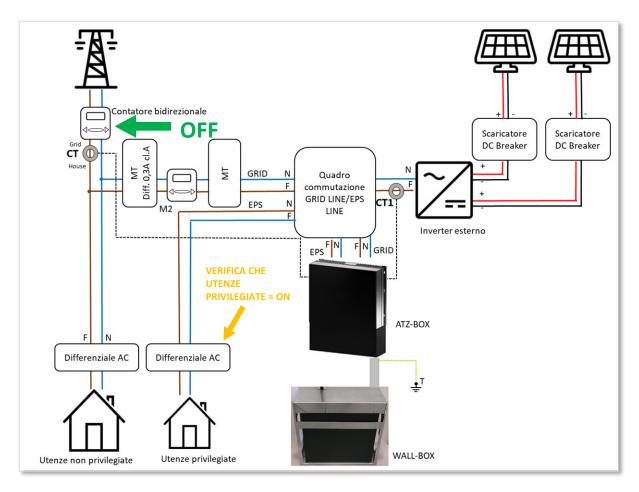


Figura 76 - Simulazione di Black out della rete elettrica nazionale per testale la funzione di EPS dell'accumulatore

Verificare che sul display, sotto l'icona della batteria, sia visualizzato una potenza elettrica positiva (es.: 410 W). Verificare che, dopo l'avvenuta commutazione del quadro EPS, le utenze privilegiate siano funzionanti. Riattivare la linea di fornitura energia della casa.



7.2.5 Comunicazione del sistema

Verificare nel display di che all'interno del simbolo casa nel display appiano due frecce con verso alternato (Figura 77).



Figura 77 - Verifica della comunicazione attiva con il portale Aton

In caso tali frecce non venissero visualizzate contattare il supporto tecnico di riferimento.

7.2.6 Test comunicazione col portale

Questo Test può essere effettuato solamente dopo aver registrato il sistema di accumulo sul sito di telecontrollo.

Connettersi al portale di telecontrollo.

Effettuare l'accesso con le credenziali del cliente, quindi attendere qualche minuto e verificare che la data del monitor si aggiorni.

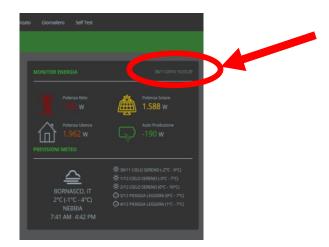


Figura 78 - Controllo impianto da remoto

Se ciò non accade contattare il supporto tecnico di riferimento.

7.2.7 Accesso al portale Aton per l'utente finale

Comunicare al cliente finale le credenziali di accesso al portale Aton quali Username e Password che sono state create quando è stato registrato l'impianto.



8 Termine dell'installazione

Portare a termine le seguenti operazioni:

• Ripristinare il coperchio a protezione della morsettiera ATZ-BOX svitando le 4 viti di fissaggio, indicate dai cerchi rossi nella figura seguente.



Figura 79 – Ripristino coperchio morsettiera ATZ-BOX




9 Smaltimento

Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici, ma in ottemperanza alle norme locali e comunitarie per lo smaltimento dei rifiuti elettronici applicabili nella nazione di installazione.

Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali.

Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente.

Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.



Marchio RAEE: indica di smaltire il prodotto rispettando le direttive vigenti per i componenti elettronici"



A Appendice - Disattivare e riattivare il sistema

Per <u>disattivare</u> il sistema abbassare l'interruttore QB1.

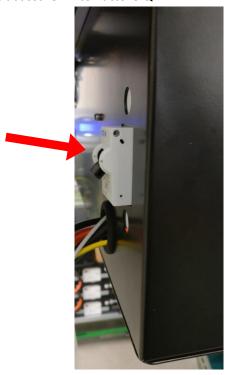


Figura 80 – Abbassare la leva dell'interruttore QB1 per attivare il Z.Store

• Per riattivare il sistema alzare l'interruttore QB1.

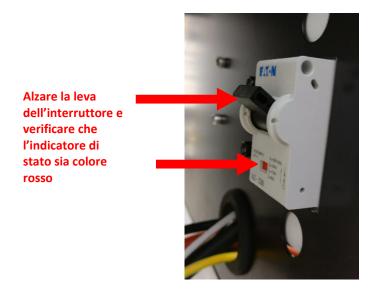


Figura 81 – Sollevare la leva dell'interruttore QB1 per attivare il Z.Store



B Appendice - Spegnere e riaccendere le batterie

Per spegnere:

- 1. premere una volta il pulsante rosso "SW" solo della prima batteria contenuta all'interno del WALL-BOX-BX BASE denominata "#MASTER BATTERY" (una pressione di 1 secondo, poi rilasciare il tasto) tramite la feritoia presente sul fianco sinistro del coperchio del WALL-BOX-BX BASE;
- 2. spostare alla posizione di "0" (OFF) gli interruttori presenti su ogni batteria contenuta all'interno del WALL-BOX-Bx BASE e del WALL-BOX-Bx ESPANSIONE (se presente).



Figura 82

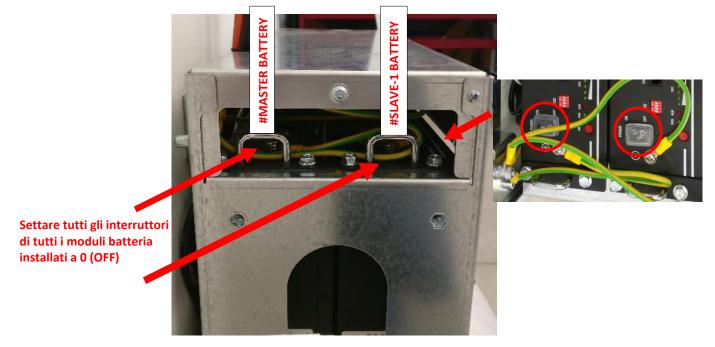


Figura 83 – Posizionare su "0" tutti gli interruttori di tutti i moduli batteria installati sul sistema di accumulo



Per accendere la batterie:

- 1. posizionare su "1" gli interruttori di tutte le batterie contenute all'interno del WALL-BOX-Bx BASE e del WALL-BOX-Bx ESPANSIONE (se presente);
- 2. premere una volta il pulsante rosso "SW" solo della prima batteria contenuta all'interno del WALL-BOX-Bx BASE denominata "#MASTER BATTERY" (una pressione di 1 secondo, poi rilasciare il tasto) tramite la feritoia presente sul fianco sinistro del coperchio del WALL-BOX-Bx BASE.

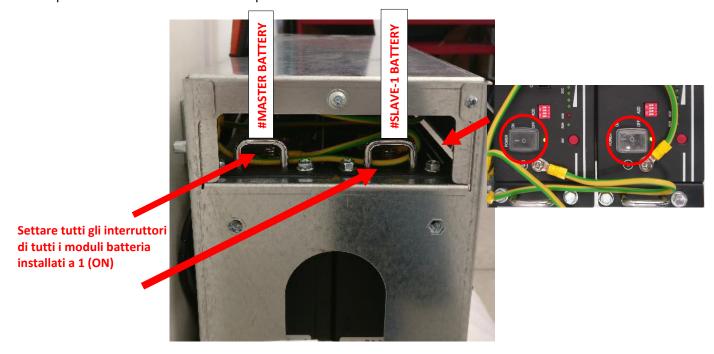


Figura 84 – Posizionare su "1" tutti gli interruttori di tutti i moduli batteria installati sul sistema di accumulo

 premere il tasto rosso "SW" solo della prima batteria contenuta nel WALL-BOX-Bx-BASE denominata "#MASTER BATTERY" (una pressione di 1 secondo, poi rilasciare il tasto);



Figura 85



Dati tecnici sezione inverter

Modello	ATZ3K	ATZ4K	ATZ5K
Dati uscita AC (On-grid)			
Tipo di alimentazione	Sinusoi	dale monofase	
Potenza nominale apparente in scarica ⁽¹⁾ [VA]	3000	3680	4600
Potenza nominale apparente in carica ⁽²⁾ [VA]	3000	3680	4600
Potenza massima apparente in scarica [VA]	3000	3680	4600
Potenza massima apparente in carica [VA]	6000	7360	9200
N. minimo batterie per raggiungere Pot. nom. [n.]	2	3	3
Tensione nominale [V]		230	
Frequenza nominale [Hz]		50/60	
Corrente massima in scarica [A]	14	16	20
Corrente massima in carica [A]	28	32	40
Fattore di sfasamento regolabile		ovraeccitato ottoeccitato	
Fattore di distorsione THDi		<3%	

Dati wasita AC (FDC Back wa)			
Dati uscita AC (EPS-Back up)			
Tipo di alimentazione	Sinusoid	dale monofase	
Massima potenza apparente in scarica [VA]	3000	3680	4600
Massima potenza apparente di picco in scarica (10 sec) [VA]	3600	4416	5500
Tensione nominale [V]	23	0 (+/-2%)	
Frequenza nominale [Hz]	50/6	0 (+/-0.2%)	
Corrente massima in scarica [A]	13,1	16,0	22,8
Fattore di distorsione THDi		<3%	
Batteria			
Tipo batteria	LiF	ePO4/Pb	
Tensione nominale [V]	4	8 - 51,2	
Massima corrente di carica (3) [A]	62,5	75	100
Massima corrente di scarica (3) [A]	62,5	75	100
Numero massimo moduli batteria		8	
Massima energia accumulabile alla massima capienza [kWh]		19,2	
Batteria			
Tipo batteria	LiF	ePO4/Pb	
Tensione nominale [V]	4	8 - 51,2	



GREEN STOR	MUL	
Massima corrente di carica (3) [A]	62,5 75	5 100
Massima corrente di scarica (3) [A]	62,5 75	5 100
Numero minimo moduli batteria	0	
Numero massimo moduli batteria	8	
Massima energia accumulabile alla massima capienza [kWh]	19,2	
Efficienza		
Massima efficienza	97,6%	
Massima efficienza da batteria a carico	94,5%	
Efficienza Euro	97,0%	
Protezioni		
Anti-islanding	sì	
Protezione per sovraccarico di corrente	sì	
Protezione per cortocircuito in uscita	sì	
Protezione da sovratensione in uscita	sì	
Protezione per sovratemperatura	sì	
Protezione linee AC	no	
Protezione linea batteria	tramite fusibile	2
Dati Generali		
Range di temperatura di funzionamento [°C]	da -25 a +60	
Topologia inverter	Alta frequenza isolato la	to batteria
Umidità relativa	0 % ÷ 95 %	
Altitudine massima [m]	< 4000	
Raffreddamento	Convezione natur	rale
Rumorosità [dB]	< 25	
Peso inverter [Kg]	18	
Dimensioni inverter [Larg. x Prof. x Alt.]	347x175x432	
Montaggio	A muro	
Grado di protezione	IP20	
Grado d'inquinamento	3	
Condizioni ambientali di impiego	Indoor	
Categoria di sovratensione AC	III	
Categoria di Soviaterisione Ac		
Coppia di serraggio morsetti [Nm]	1,7	
	1,7	
Coppia di serraggio morsetti [Nm]	1,7 CE, CEIO-21/2017, VDE-AR-N4 RES_13E, VDE 0124	•



EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4

Note:

- (1): Potenza AC pari a 1900 W in carica per ogni batteria, verificare n. minimo batterie per raggiungere la potenza nominale.
- (2): Potenza AC pari a 1550 W in scarica per ogni batteria, verificare n. minimo batterie per raggiungere la potenza nominale.
- (3): Può essere limitata dall'inverter e/o dal BMS

Dati tecnici sezione Batterie

Modello	SBATLIT94A-48V
Batteria	
Tipo batteria	LiFePO4
Marca	Pylontech
Modello	US2000B
Tensione nominale [V]	48
Capacità nominale [kWh]	2,4
Massima corrente di carica [A]	35 ⁽³⁾
Massima corrente di scarica [A]	35 ⁽³⁾
DoD [%]	80%
Numero minimo di cicli di lavoro @ 25°C, DoD 80%	4000
Dati Generali	
Range di temperatura di funzionamento in carica [°C]	da 0 a +50
Range di temperatura di funzionamento in scarica [°C]	da -10 a +50
Umidità relativa	0 % ÷ 95 %
Altitudine massima [m]	< 4000
Raffreddamento	Convezione naturale (Fanless)
Rumorosità [dB]	< 25
Peso [Kg]	24
Dimensioni [Larg. x Prof. x Alt.]	483x435x89
Montaggio	Rack 19"
Grado di protezione	IP20
Grado d'inquinamento	3
Condizioni ambientali di impiego	Indoor



Certificazioni	
Certificazioni	CE, TÜV/IEC62619
Normative trasporto	UN38.3

Note:

(3): Può essere limitata dall'inverter e/o dal BMS

Modello Contenitore	WALL-BOX-B
Massimo Numero Batterie	2
Dimensioni [Larg. x Prof. x Alt.]	500x200x485
Peso senza batterie [Kg]	14

Dati tecnici sezione Controllo

Modello	ATM-BOX
Interfaccia operatore	
Display (solo per operatore)	Grafico 128x64 retroill.
Tastiera (solo per operatore)	4 tasti
Led di segnalazione	3
Interfacce di comunicazione	
WiFi (standard)	2.4 GHz IEEE Std. 802.11 b/g
GPRS (opzionale)	2G Dual band
LAN (opzionale)	10/100 Mbps
Comunicazione locale/remota verso operatori di rete, distributori, aggregatori, etc (opzionale)	sì
Comunicazione secondo EN61850 (predisposizione)	sì
Dati Generali	
Range di temperatura di funzionamento [°C]	da -25 a +60
Umidità relativa	0 % ÷ 95 %
Altitudine massima [m]	< 4000
Raffreddamento	Convezione naturale (Fanless)
Rumorosità [dB]	< 25
Peso [Kg]	5,5
Dimensioni [Larg. x Prof. x Alt.]	347x135x275
Montaggio	Fissato ad inverter
Dimensioni con inverter [Larg. x Prof. x Alt.]	347x175x665
Peso con inverter [Kg]	23,5
Grado di protezione	IP20



Grado d'inquinamento	3
Condizioni ambientali di impiego	Indoor
Certificazioni	
Certificazioni	CE